

Local: Departamento de Ciência do Solo – prédio principal.

Departamento: Departamento de Ciência do Solo – DCS.

Unidade Acadêmica: Escola de Ciências Agrárias de Lavras – ESAL.

Número de identificação do medidor: 629301.

Responsável pela leitura: Roberto Lélis Mesquita.

Consumo médio de energia elétrica edificação do Departamento de Ciência do Solo - prédio principal: 323 kWh/mês.

Consumo médio de energia elétrica geral da UFLA: 327 kWh/mês.

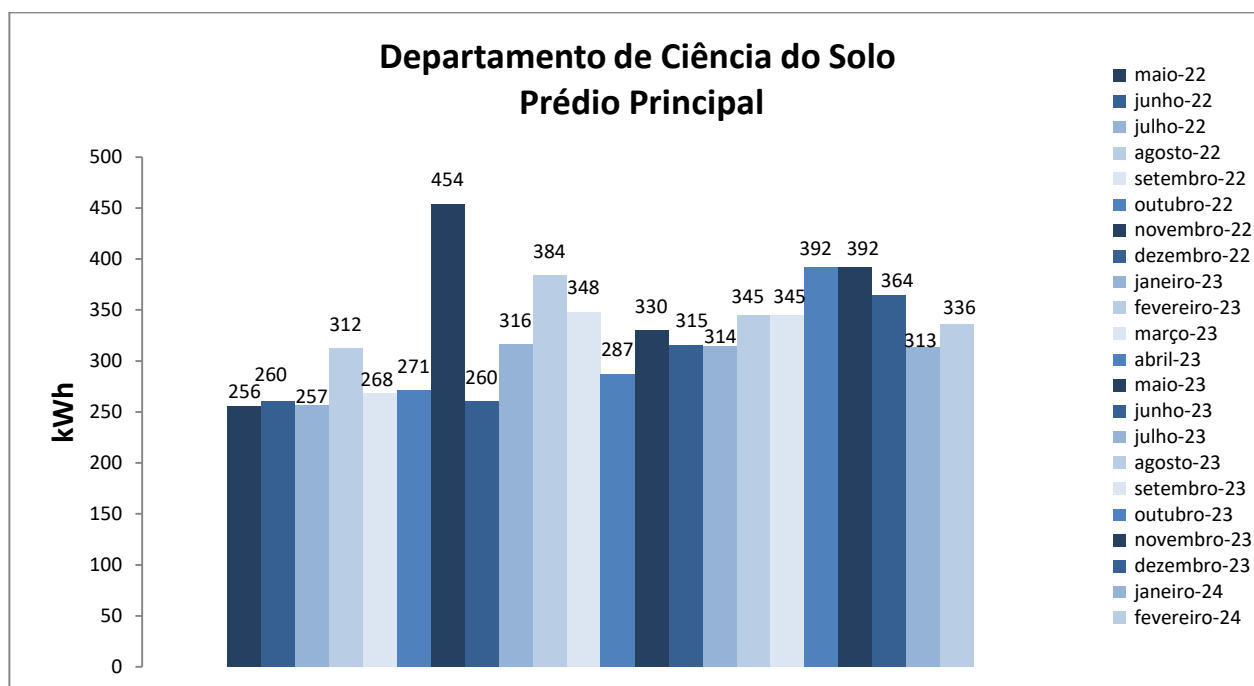


Figura 1. Variação do consumo de energia elétrica da edificação do Departamento de Ciência do Solo

Histórico de Consumo Energia Elétrica da edificação do Departamento de Ciência do Solo Prédio principal			
Mês/Ano	Energia (kWh)	Valor kWh	Valor estimado
Maio/2022	256	R\$ 0,50	R\$ 128,00
Junho/2022	260	R\$ 0,61	R\$ 158,60
Julho/2022	257	R\$ 0,59	R\$ 151,63
Agosto/2022	312	R\$ 0,61	R\$ 190,32
Setembro/2022	268	R\$ 0,59	R\$ 158,12
Outubro/2022	271	R\$ 0,57	R\$ 154,47
Novembro/2022	454	R\$ 0,58	R\$ 263,32
Dezembro/2022	260	R\$ 0,57	R\$ 148,20
Janeiro/2023	316	R\$ 0,57	R\$ 180,12
Fevereiro/2023	384	R\$ 0,59	R\$ 226,56
Março/2023	348	R\$ 0,59	R\$ 205,32
Abril/2023	287	R\$ 0,59	R\$ 169,33
Maio/2023	330	R\$ 0,63	R\$ 207,90
Junho/2023	315	R\$ 0,72	R\$ 226,80
Julho/2023	314	R\$ 0,71	R\$ 222,94
Agosto/2023	345	R\$ 0,71	R\$ 244,95
Setembro/2023	345	R\$ 0,73	R\$ 251,85
Outubro/2023	392	R\$ 0,72	R\$ 282,24
Novembro/2023	392	R\$ 0,72	R\$ 282,24
Dezembro/2023	364	R\$ 0,72	R\$ 262,08
Janeiro/2024	313	R\$ 0,72	R\$ 225,36
Fevereiro/2024	336	R\$ 0,75	R\$ 252,00

Obs: os valores do kWh tem como referência a fatura da CEMIG do mês correspondente.

A DQMA disponibilizará os dados mensalmente e solicitamos aos departamentos um monitoramento contínuo para que sejam identificadas oportunidades de melhorias relacionadas a procedimentos e infraestrutura para que o consumo seja reduzido.