

MONITORAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UFLA

Local: Prédio Coordenadoria de Processos Seletivos - COPS.

Departamento: Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD.

Número de identificação do medidor: 611864.

Responsável pela leitura: Júlio Márcio Dutra da Silva.

Consumo médio de energia elétrica edificação da Coordenadoria de Processos Seletivos - COPS: 1017 kWh/mês.

Consumo médio de energia elétrica geral da UFLA: 460 kWh/mês.

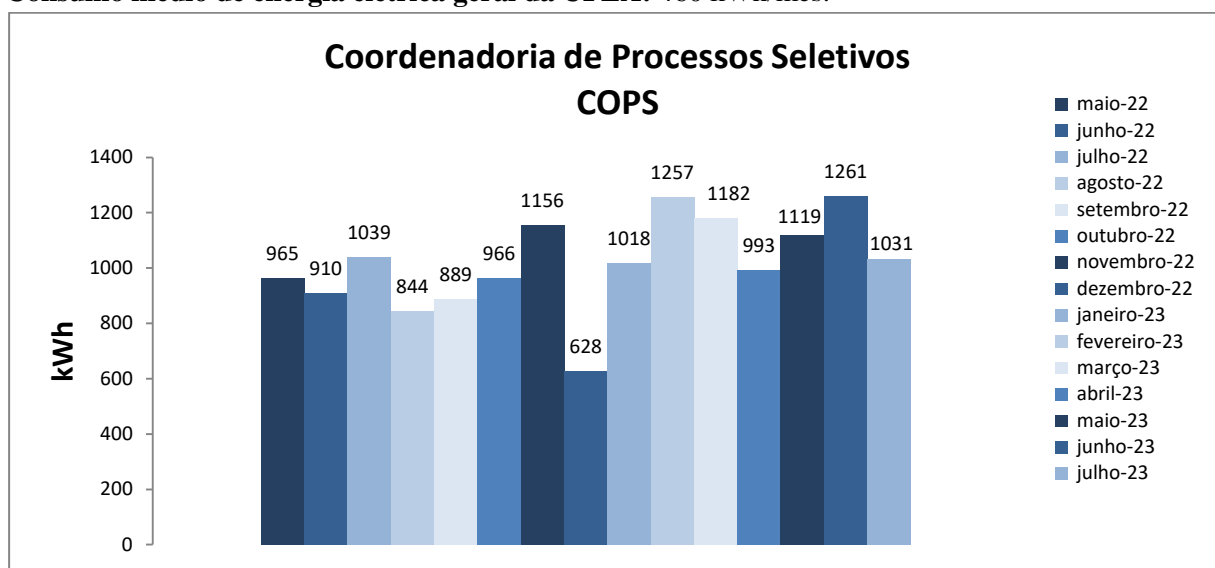


Figura 1. Variação do consumo de energia elétrica da edificação da Coordenadoria de Processos Seletivos

Histórico de Consumo Energia Elétrica da edificação da Coordenadoria de Processos Seletivos - COPS .

Mês/Ano	Energia (kWh)	Valor kWh	Valor estimado
Maio/2022	965	R\$ 0,50	R\$ 482,50
Junho/2022	910	R\$ 0,61	R\$ 555,10
Julho/2022	1039	R\$ 0,59	R\$ 613,01
Agosto/2022	844	R\$ 0,61	R\$ 514,84
Setembro/2022	889	R\$ 0,59	R\$ 524,51
Outubro/2022	966	R\$ 0,57	R\$ 550,62
Novembro/2022	1156	R\$ 0,58	R\$ 670,48
Dezembro/2022	628	R\$ 0,57	R\$ 357,96
Janeiro/2023	1018	R\$ 0,57	R\$ 580,26
Fevereiro/2023	1257	R\$ 0,59	R\$ 741,63
Março/2023	1182	R\$ 0,59	R\$ 697,38
Abril/2023	993	R\$ 0,59	R\$ 585,87
Maio/2023	1119	R\$ 0,63	R\$ 704,97
Junho/2023	1261	R\$ 0,72	R\$ 907,92
Julho/2023	1031	R\$ 0,71	R\$ 732,01

Obs: os valores do kWh tem como referência a fatura da CEMIG do mês correspondente.

A DQMA disponibilizará os dados mensalmente e solicitamos aos departamentos um monitoramento contínuo para que sejam identificadas oportunidades de melhorias relacionadas a procedimentos e infraestrutura para que o consumo seja reduzido.