

MONITORAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UFLA

Local: Cabine Barragem Captação Água Bruta - DZO.

Departamento: Zootecnia.

Unidade Acadêmica: Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária – FZMV

Número de identificação do medidor: 611879.

Responsável pela leitura: Júlio Márcio Dutra da Silva.

Consumo médio de energia elétrica edificação da Cabine Barragem Captação Água Bruta - DZO: 4945 kWh/mês.

Consumo médio de energia elétrica geral da UFLA: 460 kWh/mês.

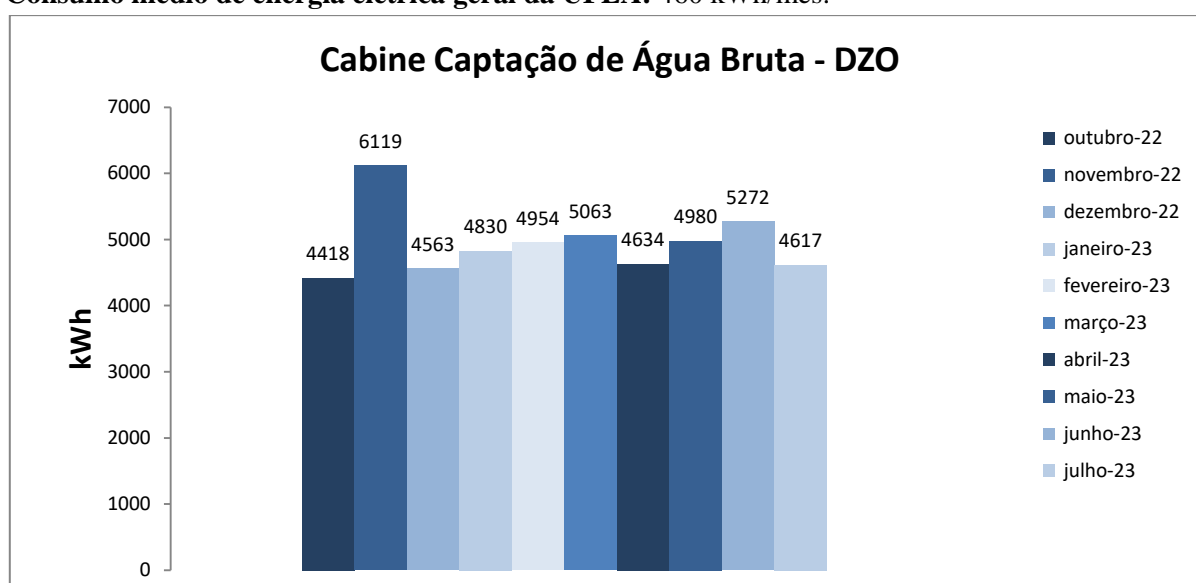


Figura 1. Variação do consumo de energia elétrica da Cabine Barragem Captação Água Bruta - DZO.

| Histórico de Consumo Energia Elétrica da Cabine Barragem Captação Água Bruta - DZO | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Mês/Ano | Energia (kWh) | Valor kWh | Valor estimado |
| Outubro/2022 | 4418 | R\$ 0,57 | R\$ 2518,26 |
| Novembro/2022 | 6119 | R\$ 0,58 | R\$ 3549,02 |
| Dezembro/2022 | 4563 | R\$ 0,57 | R\$ 2600,91 |
| Janeiro/2023 | 4830 | R\$ 0,57 | R\$ 2753,10 |
| Fevereiro/2023 | 6648 | R\$ 0,59 | R\$ 3922,32 |
| Março/2023 | 5063 | R\$ 0,59 | R\$ 2987,17 |
| Abril/2023 | 4634 | R\$ 0,59 | R\$ 2734,06 |
| Mai/2023 | 4980 | R\$ 0,63 | R\$ 3137,40 |
| Junho/2023 | 5272 | R\$ 0,72 | R\$ 3795,84 |
| Julho/2023 | 4617 | R\$ 0,71 | R\$ 3278,07 |

Obs: os valores do kWh tem como referência a fatura da CEMIG do mês correspondente.

A DQMA disponibilizará os dados mensalmente e solicitamos aos departamentos um monitoramento contínuo para que sejam identificadas oportunidades de melhorias relacionadas a procedimentos e infraestrutura para que o consumo seja reduzido.