

MONITORAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UFLA

Local: DGTI – Campus Histórico.

Departamento: Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação - DGTI.

Número de identificação do medidor: 611860.

Responsável pela leitura: Júlio Márcio Dutra da Silva.

Consumo médio de energia elétrica edificação da DGTI Campus Histórico: 6657 kWh/mês.

Consumo médio de energia elétrica geral da UFLA: 460 kWh/mês.

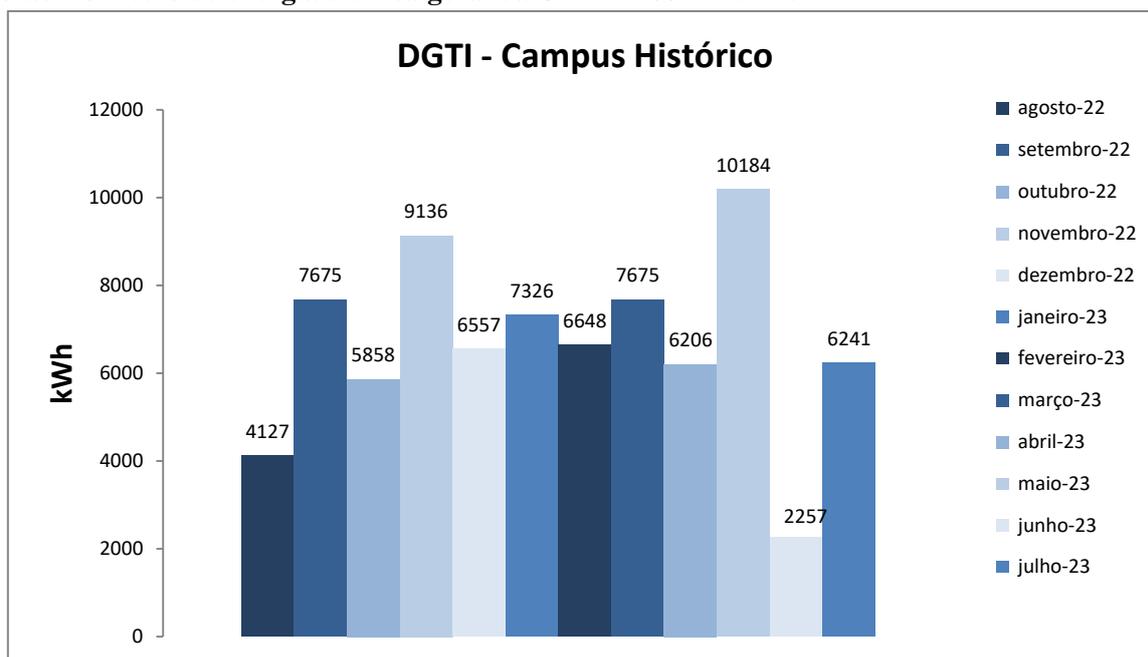


Figura 1. Variação do consumo de energia elétrica da DGTI – Campus Histórico.

Histórico de Consumo Energia Elétrica da DGTI – Campus Histórico .			
Mês/Ano	Energia (kWh)	Valor kWh	Valor estimado
Agosto/2022	4127	R\$ 0,61	R\$ 2517,47
Setembro/2022	7675	R\$ 0,59	R\$ 4528,25
Outubro/2022	5858	R\$ 0,57	R\$ 3339,06
Novembro/2022	9136	R\$ 0,58	R\$ 5298,88
Dezembro/2022	6557	R\$ 0,57	R\$ 3737,49
Janeiro/2023	7326	R\$ 0,57	R\$ 4175,82
Fevereiro/2023	6648	R\$ 0,59	R\$ 3922,32
Março/2023	7675	R\$ 0,59	R\$ 4528,25
Abril/2023	6206	R\$ 0,59	R\$ 3661,54
Mai/2023	10184	R\$ 0,63	R\$ 6415,92
Junho/2023	2257	R\$ 0,72	R\$ 1625,04
Julho/2023	6241	R\$ 0,71	R\$ 4431,11

Obs: os valores do kWh tem como referência a fatura da CEMIG do mês correspondente.

A DQMA disponibilizará os dados mensalmente e solicitamos aos departamentos um monitoramento contínuo para que sejam identificadas oportunidades de melhorias relacionadas a procedimentos e infraestrutura para que o consumo seja reduzido.