

## MONITORAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UFLA

**Local:** Prédio Coordenadoria de Processos Seletivos - COPS.

**Departamento:** Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD.

**Número de identificação do medidor:** 611864.

**Responsável pela leitura:** Júlio Márcio Dutra da Silva.

**Consumo médio de energia elétrica edificação da Coordenadoria de Processos Seletivos - COPS:** 986,7 kWh/mês.

**Consumo médio de energia elétrica geral da UFLA:** 535,6 kWh/mês.

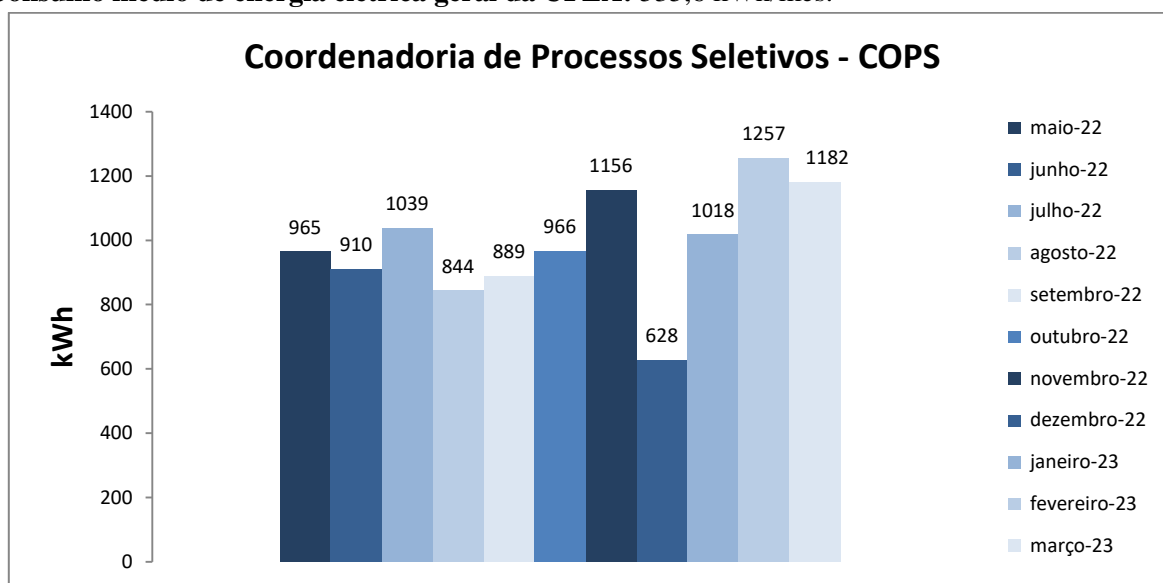


Figura 1. Variação do consumo de energia elétrica da edificação da Coordenadoria de Processos Seletivos

Histórico de Consumo Energia Elétrica da edificação da Coordenadoria de Processos Seletivos - COPS .			
Mês/Ano	Energia (kWh)	Valor kWh	Valor estimado
<b>Maio/2022</b>	965	R\$ 0,50	R\$ 482,50
<b>Junho/2022</b>	910	R\$ 0,61	R\$ 555,10
<b>Julho/2022</b>	1039	R\$ 0,59	R\$ 613,01
<b>Agosto/2022</b>	844	R\$ 0,61	R\$ 514,84
<b>Setembro/2022</b>	889	R\$ 0,59	R\$ 524,51
<b>Outubro/2022</b>	966	R\$ 0,57	R\$ 550,62
<b>Novembro/2022</b>	1156	R\$ 0,58	R\$ 670,48
<b>Dezembro/2022</b>	628	R\$ 0,57	R\$ 357,96
<b>Janeiro/2023</b>	1018	R\$ 0,57	R\$ 580,26
<b>Fevereiro/2023</b>	1257	R\$ 0,59	R\$ 741,63
	1182	R\$ 0,59	R\$ 697,38

Obs: os valores do kWh tem como referência a fatura da CEMIG do mês correspondente.

A DQMA disponibilizará os dados mensalmente e solicitamos aos departamentos um monitoramento contínuo para que sejam identificadas oportunidades de melhorias relacionadas a procedimentos e infraestrutura para que o consumo seja reduzido.